

## АКТ ОСМОТРА

«10» января 2023 года

г. Советский

Помощником прокурора Югорской межрайонной прокуратуры Дубковым С.Л. с привлечением заместителя начальника отдела - начальника отделения госпожнадзора ОНДиПР (по городам Югорск, Советский и Советскому району) Бородина А.В. с 09 часов 15 минут до 11 часов 00 минут «10» января 2023 года, с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты, проведено обследование (осмотр) здания бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ИНН 8615007862, ОГРН 1028601846701), осуществляющего деятельность по адресу: г. Советский, ул. Юбилейная, 54.

В ходе проведения обследования (осмотра) выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1.	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, с учетом специфики пожароопасных помещений в здании.	п. 2. Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)
2.	Допускается использование подвального этажа здания для хранения оборудования, мебели и других предметов	п.п. б) п. 16. Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)
3.	Не обеспечена очистка от снега и наледи ограждений на крыше (покрытии) здания.	п.п. а) п. 17. Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)
4.	Допускается размещение (складирование) в электрощитовой на 1-ом этаже здания горючих материалов (мебель, картонная коробка).	п.п. е) п. 35. Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

Департамент социального развития  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Советский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов»

Вх. № 20 на 2 листах  
«26» января 2023 г.  
Подпись Александр

5.	Получатели социальных услуг учреждения, с учетом индивидуальных способностей к восприятию сигналов оповещения не оснащены системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.	п. 12 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
6.	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации в здании гаража и прачечной, обеспечивающие ее исправное состояние.	п. 54. Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

Помощник прокурора Югорской межрайонной прокуратуры  
Дубков С.Л.

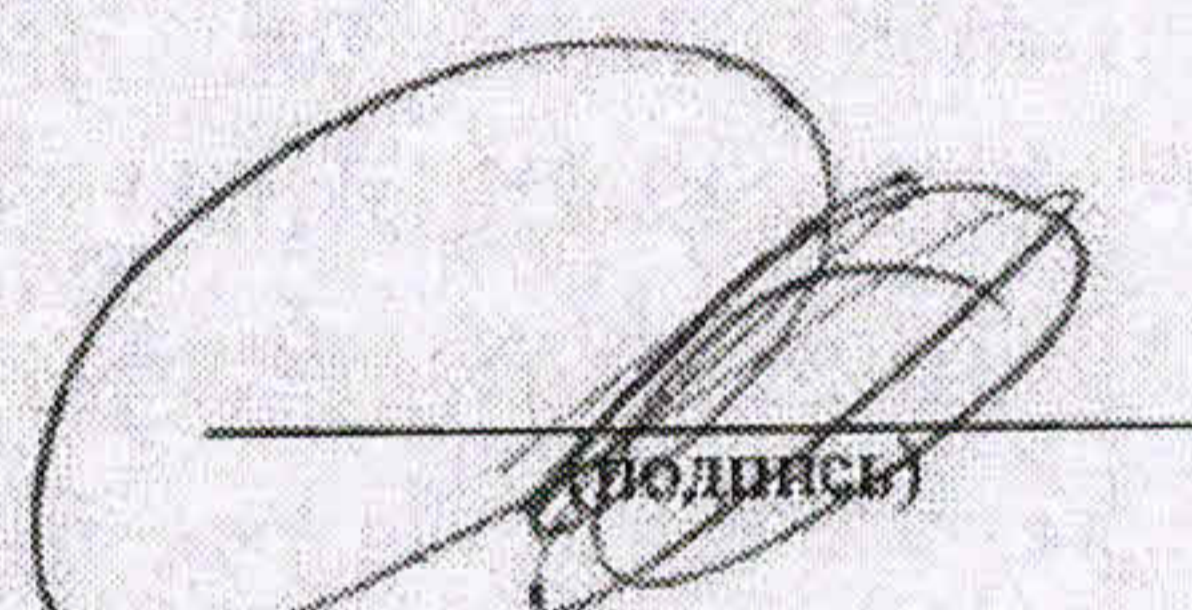
«10» января 2023 года

  
(подпись)

Заместитель начальника отдела – начальник  
отделения госпожнадзора ОНДиПР  
(по городам Югорск, Советский  
и Советскому району)

Бородин А.В.

«10» января 2023 года

  
(подпись)